


2026年6月

2026/7/3 阿合突

合成グラフ

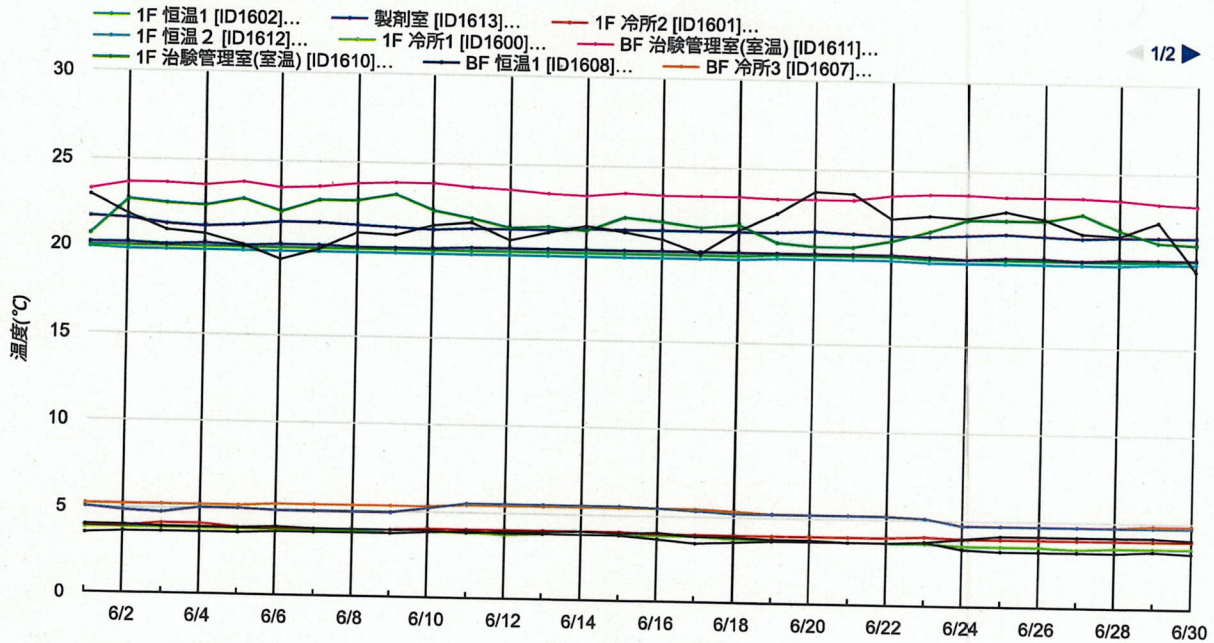

	最低	平均	最高	ラベル
温度[°C]	19.5	19.9	20.3	1F 恒温1 [ID1602]
温度[°C]	20.4	21.3	22.2	製剤室 [ID1613]
温度[°C]	3.6	3.9	5.7	1F 冷所2 [ID1601]
温度[°C]	19.3	19.7	20.1	1F 恒温2 [ID1612]
温度[°C]	3.2	3.7	5.7	1F 冷所1 [ID1600]
温度[°C]	22.9	23.4	24.1	BF 治験管理室(室温) [ID1611]
温度[°C]	19.5	21.8	23.7	1F 治験管理室(室温) [ID1610]
温度[°C]	19.4	20.1	20.5	BF 恒温1 [ID1608]
温度[°C]	4.4	5.2	6.5	BF 冷所3 [ID1607]
温度[°C]	4.2	5.0	6.6	BF 冷所2 [ID1606]
温度[°C]	2.5	3.7	5.5	BF 冷所1 [ID1605]
温度[°C]	3.2	3.8	5.6	BF 冷所4 [ID1615]
温度[°C]	15.9	21.4	25.7	無菌室 [ID1614]



2026/06

1日

3日

1週

2週

1月

1年